-U2

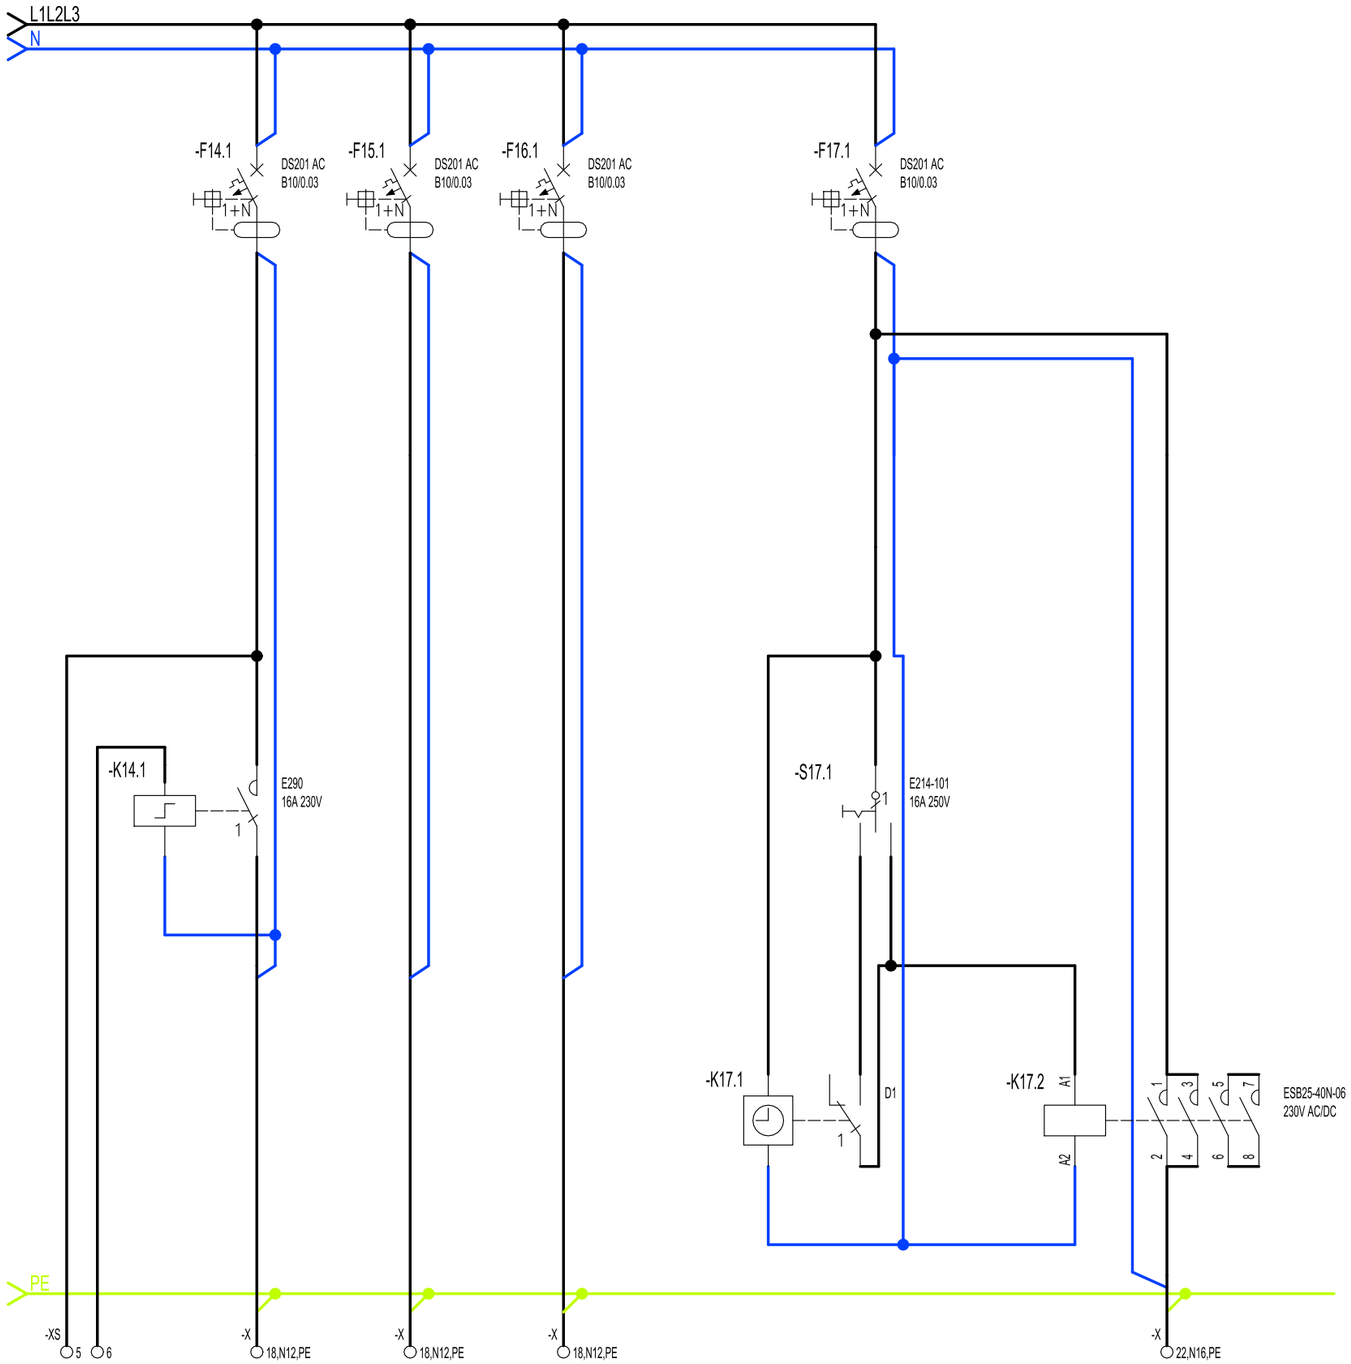

ABB

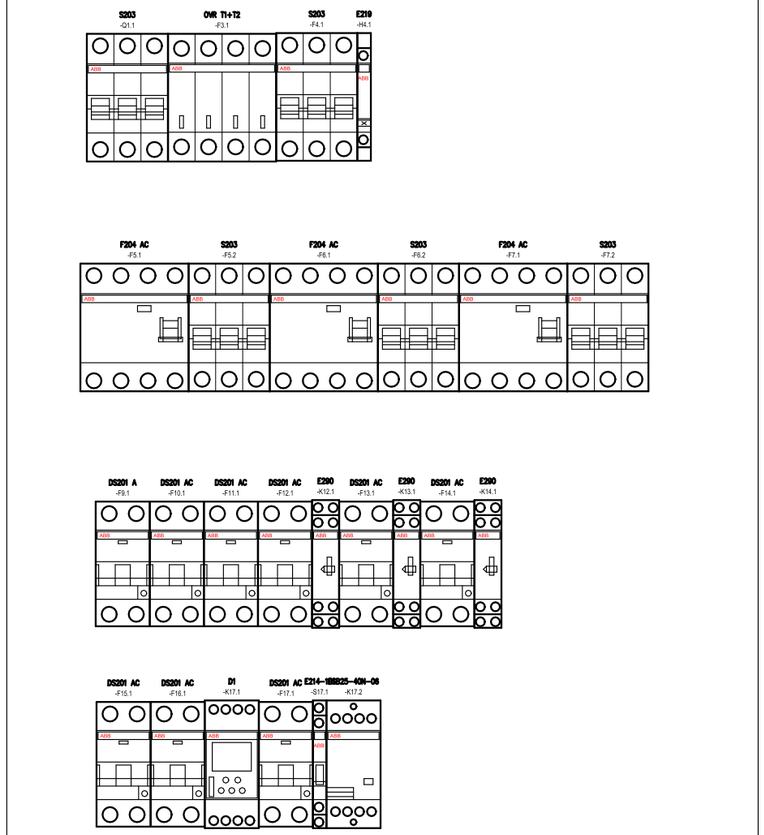

Klasa izolacji: II
Stopień ochrony: IP66
Stopień ochrony: IK10
Prąd znamionowy: 400 A

Rodzaj: Natynkowa
Ilość modułów: 96
Szerokość: 590 mm
Wysokość: 700 mm
Głębokość: 260 mm

Numer obwodu	RG/12		RG/13	RG/14		RG/15	
Opis	Obw. oświetleniowy		Oświetlenie	Oświetlenie		Obw. oświetleniowy zewnętrzny	
Moc [kW]/Prąd [A]	0.8kW		0.8kW	0.8kW		0,8kW	
Przewód	YDY 3x2,5mm^2		YKY 3x2,5mm^2	YKY 3x2,5mm^2		YKY 3x2,5mm^2	
Nazwa obwodu	Ośw. ogólne		Oświetlenie podstawowe	Oświetlenie podstawowe		Oświetlenie na elewacji	

Dział odp.
API Dariusz Lemka, ul. Stare Miasto 26/2, 82-200 Malbork

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

Kierownik techniczny

Wykonał
mgr inż. Adam Kibort, POM/0009/PWOE/12

Zatwierdził
mgr inż. Marcin Kacprzak POM/0207/POOE/10

Rodzaj dokumentu
Projekt budowlany

Tytuł
BUDOWA HALI MAGAZYNOWEJ
I PRZEBUDOWA WEJŚCIA GŁOWNEGO Budynku PWiK

Adres
ul. Chrobrego 31, 82-200 Malbork dz. nr 88/7, 88/10 obr. 10,

Skala
--

Tytuł rysunku
Schemat rozdzielnicy ZK

Język
Polski

Zmiana
--

Data
09.2020

Arkusz
E-4/2

A3